

Nachweis

Einbruchhemmende Eigenschaften



Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 15-001619-PR01

(GAS-A01-05-de-01)

Auftraggeber	ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG Am Ahlmannkai 24782 Büdelsdorf Deutschland
Produkt	Einbruchhemmendes Dreh/Drehkipp-Fenster
Systembezeichnung	ACO Therm® 3.0 HWD
Material	PVC/U - weiß
Außenmaß des Blendrahmens (BxH)	Lochmasse: 750 mm x 500 mm / 750 mm x 625 mm 800 mm x 600 mm / 900 mm x 750 mm 1000 mm x 500 mm / 1000 mm x 625 mm 1000 mm x 750 mm / 1000 mm x 1000 mm
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519
Öffnungsart	Einflügelig, Dreh/Drehkipp
Verglasung	Klasse P4A nach EN 356
Beschlag	Titan AF / Siegenia Aubi KG mit einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff Euroline Hoppe
Montage	Gemäß der Montageanleitung der Firma ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Ergebnis

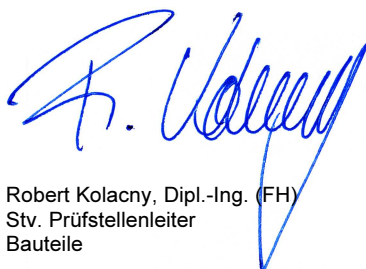
Einbruchhemmung




RC2 / RC 2 N

ift Rosenheim

01.06.2015


Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauteile


Rolf Schnitzler, Dipl.-Ing. (FH)
Produktionsingenieur
Bauteile

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011
Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011

DIN EN 1629 : 2011

DIN EN 1630 : 2011

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Festlegungen der geltenden Produktnorm sind zu beachten.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 11 Seiten

Deckblatt

- Gutachtliche Stellungnahme
- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage